Midea Varmepumpe

SERVICEHÆFTE

R32
KØLEMIDDEL

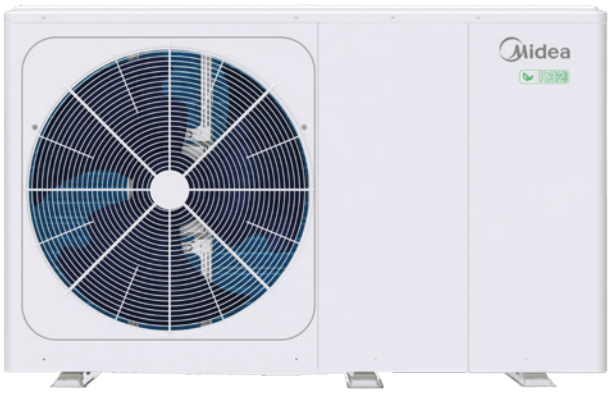

UDFYLDES MED KUGLEPEN

GÆLDENDE FOR VARMEPUMPEN MED FØLGENDE SERIENUMMER & MODELBETEGNELSE

SPLIT UDEDEL / MONOBLOK	SPLIT INDEDEL

Installeret den.: / - 20

1. SERVICEEFTERSYN		UDFYLDES MED KUGLEPEN
Service udført den.:	Montør:	
Næste service den.:	Firma:	Tlf.

Kontrolpunkt	Udført	Kommentarer
Visuel inspektion af varmepumpens udedel		
Visuel inspektion af vibrationsdæmpere (interne samt montagefødder)		
Visuel inspektion af rørinstallation (Frem til buffertank)		
Visuel inspektion af kølekreds samt rør		
Inspektion samt rens af fordamper		
Rengøring af snavssamler(e)		
Kontrol af ekspansionsbeholder (1,5-2,2bar)		
Test af sikkerhedsfunktioner (højtryk)		
Gennemgang af fejl-log		
Evt. Justering af vejrkompensering		

Udlæsning af 'OPERATION PARAMETER' ved centralvarmedrift			
Kompressor driftstimer:	Effektforbrug [kWh]:	Flow:	
Vandtemperaturer (TW_O / TW_I): /	Kølemiddeltemperaturer/tryk (T2/T2B/P1): /	/	

2. SERVICEEFTERSYN		UDFYLDES MED KUGLEPEN
Service udført den.:	Montør:	
Næste service den.:	Firma:	Tlf.

Kontrolpunkt	Udført	Kommentarer
Visuel inspektion af varmepumpens udedel		
Visuel inspektion af vibrationsdæmpere (interne samt montagefødder)		
Visuel inspektion af rørinstallation (Frem til buffertank)		
Visuel inspektion af kølekreds samt rør		
Inspektion samt rens af fordamper		
Rengøring af snavssamler(e)		
Kontrol af ekspansionsbeholder (1,5-2,2bar)		
Test af sikkerhedsfunktioner (højtryk)		
Gennemgang af fejl-log		
Evt. Justering af vejrkompensering		

Udlæsning af 'OPERATION PARAMETER' ved centralvarmedrift			
Kompressor driftstimer:	Effektforbrug [kWh]:	Flow:	
Vandtemperaturer (TW_O / TW_I): /	Kølemiddeltemperaturer/tryk (T2/T2B/P1): /	/	

3. SERVICEEFTERSYN		UDFYLDES MED KUGLEPEN
Service udført den.:	Montør:	
Næste service den.:	Firma:	Tlf.

Kontrolpunkt	Udført	Kommentarer
Visuel inspektion af varmepumpens udedel		
Visuel inspektion af vibrationsdæmpere (interne samt montagefødder)		
Visuel inspektion af rørinstallation (Frem til buffertank)		
Visuel inspektion af kølekreds samt rør		
Inspektion samt rens af fordamper		
Rengøring af snavssamler(e)		
Kontrol af ekspansionsbeholder (1,5-2,2bar)		
Test af sikkerhedsfunktioner (højtryk)		
Gennemgang af fejl-log		
Evt. Justering af vejrkompensering		

Udlæsning af 'OPERATION PARAMETER' ved centralvarmedrift			
Kompressor driftstimer:	Effektforbrug [kWh]:	Flow:	
Vandtemperaturer (TW_O / TW_I): /	Kølemiddeltemperaturer/tryk (T2/T2B/P1): /	/	

4. SERVICEEFTERSYN		UDFYLDES MED KUGLEPEN
Service udført den.:	Montør:	
Næste service den.:	Firma:	Tlf.

Kontrolpunkt	Udført	Kommentarer
Visuel inspektion af varmepumpens udedel		
Visuel inspektion af vibrationsdæmpere (interne samt montagefødder)		
Visuel inspektion af rørinstallation (Frem til buffertank)		
Visuel inspektion af kølekreds samt rør		
Inspektion samt rens af fordamper		
Rengøring af snavssamler(e)		
Kontrol af ekspansionsbeholder (1,5-2,2bar)		
Test af sikkerhedsfunktioner (højtryk)		
Gennemgang af fejl-log		
Evt. Justering af vejrkompensering		

Udlæsning af 'OPERATION PARAMETER' ved centralvarmedrift			
Kompressor driftstimer:	Effektforbrug [kWh]:	Flow:	
Vandtemperaturer (TW_O / TW_I): /	Kølemiddeltemperaturer/tryk (T2/T2B/P1): /	/	